ŘEZ D-D

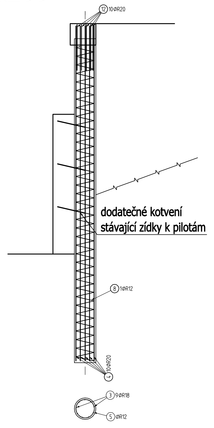

ŘEZ A - A´

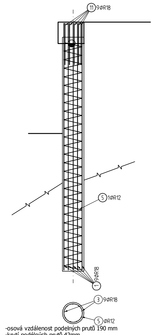



ŘEZ B - B´

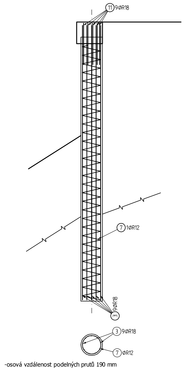



ŘEZ C - C´

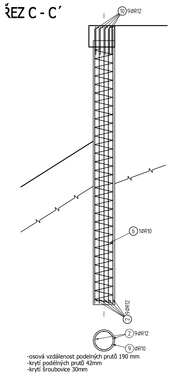



Poznámky:

- Prostupy sladit se stavební částí PD .
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit, přesahující výztuž upravit do bednění.
- Prostupy do velikosti **300×300** mm mohou být vrtány dodatečně.
- Přesahová délka sítí pro **ø48** je **300**
- Přesahová délka pro Ø48 je **390** mm, ØR10 je **490** mm, ØR12 je **590** mm, ØR14 je **690** mm, ØR16 je **780** mm.
- U pohledových betonů pokynu pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit architektem.

- Základovou spáru nutno převzít geologem a potvrdit její únosnost.
- Rozbředlou zeminu základové spáry nutno odbýrat.
- V souladu s ČSN 72 1006 - Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena podmínka Edef2/Edef1 > **1,75**, přičemž Edef2>45MPa.

-Délku pilotového pole lze libovolně dělit na stavební etapy, nutno provést pouze napojení podélné výztuže pilotové převázky.
- Při provádění nutno dodržet technologie firem dodávajících jednotlivé prvky konstrukce.
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a jsou v ní uvedeny ostatní informace

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 12	R 18
*1	R	18	5750	9		51.8
3	R	12	36130	1	36.1	
11	R	18	1250	9		11.3
CELKOVA DELKA				[m]	36.1	63.0
HMOTNOST				[kg]	32.1	125.8
CELKOVA HMOTNOST				[kg]		157.9

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 12	R 18
*3	R	18	6400	9		57.6
7	R	12	40500	1	40.5	
11	R	18	1250	9		11.3
CELKOVA DELKA				[m]	40.5	68.8
HMOTNOST				[kg]	36.0	137.5
CELKOVA HMOTNOST				[kg]		173.5

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 10	R 12
*2	R	12	6400	9		57.6
6	R	10	40500	1	40.5	
10	R	12	950	9		8.6
CELKOVA DELKA				[m]	40.5	66.2
HMOTNOST				[kg]	25.0	58.7
CELKOVA HMOTNOST				[kg]		83.7



Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 12	R 20
*4	R	20	7810	10		78.1
8	R	12	50080	1	50.0	
12	R	20	1350	10		13.5
CELKOVA DELKA				[m]	50.0	91.6
HMOTNOST				[kg]	44.4	225.9
CELKOVA HMOTNOST				[kg]		270.3

VÝZTUŽ TORKRETOVANÉHO POLE MEZI PILOTAMI, výška 2m



Dzn	Sit	ks	Delka	Sirka	kg	Cel.kg
A01	KY-50	1	600	2000	6.5	6.5
	KY-50	1	3000	2000	32.4	32.4
Hmotnost celkem:						32.4

Sit	Nazev	fi[mm] pod	fi[mm] pri	Roz[mm] pod	Roz[mm] pri	Delka [mm]	Sirka [mm]	M [kg]	Vyrobce
A	KY-50	8.0	8.0	150	150	3000	2000	32.4	Ferostav

VÝZTUŽ PILOTOVÉ PŘEVÁZKY 1bm



Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 12	R 14
13	R	12	1850	5	9.3	
14	R	14	BM	-		4.0
15	R	12	BM	-	4.0	
CELKOVA DELKA				[m]	13.3	4.0
HMOTNOST				[kg]	11.8	4.8
CELKOVA HMOTNOST				[kg]		16.6

+ 15% NA STYKOVÉ PODÉLNÉ VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 8
*16	R	8	510	14	7.1
CELKOVA DELKA				[m]	7.1
HMOTNOST				[kg]	2.8
CELKOVA HMOTNOST				[kg]	2.8

BETON C30/37-XC4-XD2-XF2-XA1-Dmax 32

NAVRŽENO DLE ČSN EN 206-1
BETONOVÁ SMĚS S3
KRYTÍ HORNÍ 35 mm
KRYTÍ SPODNÍ 35 mm

OCEL 10 505

UVAŽENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '•'.

sitasapo
STAVEBNÍ PROJEKCE - STAVBA STAVEB
Zodpovědný projektant:
Doc.Dr.Ing. Ludvík Podolka
tel.: 222758841-11, fax: 275884711
GSM: 602 111 111
E-MAIL: projekce@sitasapo.cz
ADRESA:
STAŇKOVA 3 613,
VOLŠOVSKÁ 923, 19014 PRAHA 9

AUTORIZ.RAZÍTKO

Rev.	Datum	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Tech. kontrola
			-	-

Investor :	Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry	IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz	Kraj : Středočeský Okres : Praha - západ K.Ú. : Dolní Jirčany
Zhotovitel :	HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4	IČO 27230601 tel. 241 400 949-51 info@hwprojekt.cz	HIP : Ing. Horejš Projektant : Ing. Podolka Vypracoval : Ing. Hejcman
Projekt :	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany		Datum : 08/2013 Číslo projektu : P1301/7 Stupeň dokum. : DSP Formát : 6x A4 Měřítko : 1 : 50 Číslo dokumentu : AD
Část :	F.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST		Číslo výtisku :
Příloha :	VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY		Číslo přílohy : F.2 / 3